


COMMITTENTE:



COMUNE DI GENOVA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ALBERTO BITOSSÌ
IL DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATTO
ANTONIO ROSSA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

PROGETTAZIONE

MANDATARIA



MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE



Società



IMPIANTI ELETTRICI FERMATE E CAPOLINEA Capolinea tipo - Schemi quadri elettrici

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Peresso

SCALA :

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

E21D 02 D Z2 DX LF0200 004 D

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	ETS	09/2021	D. Romano	09/2021	G. Parietti	09/2021	A. Peresso
B	Revisione a seguito commenti	ETS	01/2022	D. Romano	01/2022	G. Parietti	01/2022	A. Peresso
C	Revisione a seguito commenti	ETS	02/2022	D. Romano	02/2022	G. Parietti	02/2022	A. Peresso
D	Revisione a seguito commenti	ETS	05/2022	D. Romano	05/2022	G. Parietti	05/2022	A. Peresso



Nome file

n.Elab.: /

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

NUMERO FOGLIO	NOME QUADRO	TITOLO
01	-	COPERTINA
02	-	ELENCO FOGLI E REVISIONI
03	-	LEGENDA SIMBOLI
04	-	TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI
05	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	CARATTERISTICHE DEL QUADRO
06	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	VISTA FRONTE QUADRO
07	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
08	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
09	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
10	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
11	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
12	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
13	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
14	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
15	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA
16	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA MULTIFILARE FUNZIONALE
17	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA MULTIFILARE FUNZIONALE
18	QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	SCHEMA MULTIFILARE FUNZIONALE

NOTA BENE

LE INDICAZIONI DI TIPI E MARCHE COMMERCIALI INDICATE NEI DOCUMENTI ED ELABORATI DI PROGETTO SONO DA INTENDERSI COME DICHIARAZIONE DI CARATTERISTICHE TECNICHE E COME TALI NON SONO VINCOLANTI.
SONO STATE DEFINITE TALI TIPOLOGIE AL SOLO SCOPO DI SVILUPPO DEI CALCOLI DI PROGETTO, AL FINE DI GARANTIRE IL RISPETTO E LA VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE APPLICABILI ALL'IMPIANTO IN OGGETTO

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA							
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina			progress	rev			
E 2 1 D	0 2 D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4	D					

QUADRO	-
OGGETTO	ELENCO FOGLI E REVISIONI

FOGLIO	02	SEGUE	03
TOTALE FOGLI	18		

A	CODICE NORMATIVO	SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE	CODICE NORMATIVO	SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE	CODICE NORMATIVO	SEGNO GRAFICO	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DEI CAVI	
										CAVI BASSA TENSIONE	
										SIGLA	DESCRIZIONE
	07-02-01		Contatto di chiusura	07-13-104		Interruttore di potenza ad apertura automatica, magnetotermico	06-09-10		Trasformatore di corrente Trasformatore di impulsi	FS17	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3,d1,a3, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-14, tensione nominale 450/750 V
	07-02-03		Contatto di apertura								
	07-02-04		Contatto di scambio con interruzione momentanea								
	07-05-01 07-05-02		Contatto di chiusura ritardato alla chiusura	07-13-106		Interruttore di potenza ad apertura automatica, funzionante per corrente magnetotermica differenziale	08-01-01		Strumento indicatore analogico V=voltmetro - A=amperometro	FG17	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe CPR Cca-s1b,d1,a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in PVC di qualità G17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-38, tensione nominale 450/750 V
	07-05-03 07-05-04		Contatto di apertura ritardato alla chiusura								
	07-07-01		Contatto di chiusura con comando manuale, segno generale								
	07-07-02		Contatto di chiusura, con comando a pulsante (a ritorno automatico)	07-15-01		Bobina di comando, segno generale	08-01-02		Strumento indicatore digitale V=voltmetro - A=amperometro	FG16(O)R16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s3, d1, a3, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, tensione nominale 0,6/1 kV
	07-07-04		Contatto di chiusura, con comando rotativo (senza ritorno automatico)								
	07-11-05		Commutatore a 2 vie e 3 posizioni con posizione centrale di apertura								
	07-08-01		Contatto di posizione di chiusura (fine corsa)	07-15-08		Bobina di comando di un relè con ritardo all'attrazione	08-08-03		Orologio con contatto	FG16(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
	07-08-02		Contatto di posizione di apertura (fine corsa)								
	07-09-01		Contatto di chiusura sensibile alla temperatura								
	07-09-02		Contatto di apertura sensibile alla temperatura	07-15-19		Bobina di comando di un relè a rimanenza (passo-passo)	08-10-01		Lampada di segnalazione RD=rosso - YE=giallo GN=verde - BU=blu - WH=bianco	FG18(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
	07-09-03		Contatto di chiusura di relè termico								
	07-09-10		Contatto di apertura di relè termico								
	07-13-02		Contattore (contatto di chiusura)	07-15-21		Dispositivo di comando di un relè termico	06-14-06		Convertitore reversibile alternata - continua	FG18(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G18, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, resistente al fuoco CEI 20-45, tensione nominale 0,6/1 kV
	07-13-06		Sezionatore								
	07-13-08		Interruttore di manovra-sezionatore								
	07-13-101		Interruttore di potenza ad apertura automatica	07-17-01		Relè a mancanza di tensione	06-15-02		Batteria di accumulatore o di pile	FTG18(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G18, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
	07-13-103		Interruttore di potenza ad apertura automatica, funzionante per corrente differenziale								
			Commutatore CV=voltmetrico - CA=amperometrico								
				07-21-01		Fusibile (segno generale)	11-14-12		Pulsante ad accesso protetto (con coperchio di vetro, ecc.)	FG18(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G18, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-38, tensione nominale 0,6/1 kV
				07-21-08		Sezionatore con fusibile incorporato	06-14-06		Convertitore reversibile alternata - continua		
				07-21-09		Interruttore di manovra-sezionatore con fusibile incorporato	06-15-02		Batteria di accumulatore o di pile		
				07-22-03		Scaricatore	11-11-01		Conduttore di fase	FTG18(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe B2ca-s1a, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G18, guaina termoplastica di qualità M16, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, resistente al fuoco CEI 20-45, tensione nominale 0,6/1 kV
				04-02-01		Condensatore (segno generale)	11-11-02		Conduttore di protezione		
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti	11-11-06		Conduttura trifase e conduttore di neutro		
						Trasformatore monofase a due avvolgimenti con schermo	11-11-08		Conduttura monofase	RG16H1(O)R12	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Eca, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G16, guaina in PVC di qualità R12, schermo costituito a fili di rame rosso, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, tensione nominale da 1,8/3kV a 18/30kV
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti	11-11-09		Conduttura trifase		
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti	02-15-01		Terra		
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti			Terminale o morsetto	RG26H1(O)M16	Cavo unipolare o multipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, classe Cca-s1b, d1, a1, di rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo di qualità G26, guaina in PVC di qualità M16, schermo costituito a fili di rame rosso, rivestimento interno riempitivo di materiale non igroscopico, norme di riferimento CEI 20-13, tensione nominale 12/20kV e 18/30kV
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti			Connessione tra conduttori		
						Trasformatore monofase di sicurezza a due avvolgimenti			Connessione schermatura cavo al conduttore equipotenziale PE		
						Commutatore CV=voltmetrico - CA=amperometrico			Blocco porta		
						Commutatore CV=voltmetrico - CA=amperometrico			Blocco chiave		

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA					
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina		progress	rev		
E 2	1	D	0 2	D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4	D

QUADRO -
OGGETTO
LEGENDA SIMBOLI

TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI SECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35024/1

	CAVI UNIPOLARI		18 - Cavi unipolari su isolatori		71 - Cavi unipolari senza guaina posati con elementi scanalati		17 - Cavi multipolari sospesi a od incorporati in fili o corde di supporto	
A		1 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati		21 - Cavi unipolari con guaina in cavità di strutture		72 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali provvisti di elementi di separazione		21 - Cavi multipolari in cavità di strutture
B		3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati su pareti		22 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture		73 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di porte		22A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture
		3 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		22A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi circolari posati in cavità di strutture		73 - Cavi unipolari con guaina posati in stipiti di porte		24A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura
C		4 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati su pareti		23 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari posati in cavità di strutture		74 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi in stipiti di finestre		25 - Cavi multipolari posati in controsoffitti
		5 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi annegati nella muratura		24 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura		74 - Cavi unipolari con guaina posati in stipiti di finestre		25 - Cavi multipolari posati in pavimenti sopraelevati
D		11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, posati su pareti		24A - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi non circolari annegati nella muratura	CAVI MULTIPOLARI			31 - Cavi multipolari in canali posati su parete con percorso orizzontale
		11 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, distanziati da pareti		25 - Cavi unipolari con guaina posati in controsoffitti		2 - cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati entro muri termicamente isolati		32 - Cavi multipolari con guaina in canali posati su parete con percorso verticale
E		12 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su passerelle non perforate		25 - Cavi unipolari con guaina posati in pavimenti sopraelevati		3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari posati su pareti		33A - Cavi multipolari posati in canali incassati nel pavimento
		13 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su passerelle perforate		31 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canali posati su parete con percorso orizzontale		3A - Cavi multipolari in tubi protettivi circolari distanziati da pareti		34A - Cavi multipolari in canali sospesi
F		14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su mensole (cavi ravvicinati)		32 - Cavi unipolari senza guaina o unipolari con guaina in canali posati su parete con percorso verticale		4A - Cavi multipolari in tubi protettivi non circolari posati su pareti		43 - Cavi multipolari posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso verticale o orizzontale
		14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su mensole (cavi distanziati su piano orizzontale)		33 - Cavi unipolari senza guaina posati in canali incassati nel pavimento		5A - cavi multipolari in tubi protettivi annegati nella muratura		51 - Cavi multipolari posati direttamente entro pareti termicamente isolate
G		14 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su mensole (cavi distanziati su piano verticale)		34 - Cavi unipolari senza guaina in canali sospesi		11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, posati su pareti		52 - Cavi multipolari posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica aggiuntiva
		15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da collari (cavi ravvicinati)		34A - Cavi unipolari con guaina in canali sospesi		11 - Cavi multipolari, con o senza armatura, distanziati da pareti		53 - Cavi multipolari posati nella muratura con protezione meccanica aggiuntiva
H		15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da collari (cavi distanziati su piano orizzontale)		41 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli chiusi, con percorso orizzontale o verticale		11A - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati su soffitti		73 - Cavi multipolari in stipiti di porte
		15 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, fissati da collari (cavi distanziati su piano verticale)		42 - Cavi unipolari senza guaina in tubi protettivi circolari posati entro cunicoli ventilati incassati nel pavimento		12 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle non perforate		74 - Cavi multipolari posati in stipiti di finestre
I		16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su passerelle a traversini (cavi ravvicinati)		43 - Cavi unipolari con guaina posati in cunicoli aperti o ventilati con percorso verticale o orizzontale		TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI SECONDO LA NORMA CEI-UNEL 35026		
		16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su passerelle a traversini (cavi distanziati su piano orizzontale)		51 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente entro pareti termicamente isolate		14 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su mensole		Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati (un cavo per tubo)
J		16 - Cavi unipolari con guaina, con o senza armatura, su passerelle a traversini (cavi distanziati su piano verticale)		52 - Cavi unipolari con guaina posati direttamente nella muratura senza protezione meccanica aggiuntiva		15 - Cavi multipolari, con o senza armatura, fissati da collari		61 - Cavi unipolari con guaina in tubi protettivi interrati
		17 - Cavi unipolari con guaina sospesi a, od incorporati, in fili o corde di supporto		53 - Cavi unipolari con guaina posati nella muratura con protezione meccanica aggiuntiva		16 - Cavi multipolari, con o senza armatura, su passerelle a traversini		61 - Cavi multipolari in tubi protettivi interrati

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA																
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev														
E	2	1	D	0	2	D	Z	2	D	X	L	F	0	2	0	0	0	0	4	D

QUADRO - OGGETTO TABELLE DI POSA DEI CONDUTTORI	FOGLIO SEGUE 04 05 TOTALE FOGLI 18
--	--

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL

CARATTERISTICHE

<i>Materiale</i>	Lamiera
<i>Classe d'isolamento</i>	I
<i>Sistema di distribuzione</i>	TN-S
<i>Tensione nominale</i>	400 V
<i>Frequenza nominale</i>	50/60 Hz
<i>Corrente nominale</i>	A
<i>Corrente di corto-circuito presunta</i>	<15 kA
<i>Corrente di corto-circuito di dimensionamento</i>	15 kA
<i>Tensione circuiti ausiliari</i>	230Vca/24Vcc
<i>Portata Sbarre</i>	A
<i>Grado di protezione</i>	<i>Interno</i> IP20
	<i>Esterno</i> IP43
<i>Dimensioni</i>	<i>Altezza</i> 1980 mm
	<i>Larghezza</i> 845 mm
	<i>Profondità</i> 257 mm
<i>Capacità moduli EN 50022</i>	
<i>Forma di segregazione</i>	1
<i>Installazione</i>	A pavimento dentro locale quadri di capolinea
<i>Accessori</i>	


ALIMENTAZIONE

<i>Rete ordinaria</i>	Da quadro Q BT di SSE
<i>Rete riserva</i>	No
<i>Rete privilegiata</i>	Da UPS capolinea (Solo predisposizione)

NOTA BENE

LA SEZIONE CONTINUITA' ASSOLUTA VIENE PREDISPOSTA E COLLEGATA ALLA SEZIONE ORDINARIA.


VISTA FRONTE QUADRO

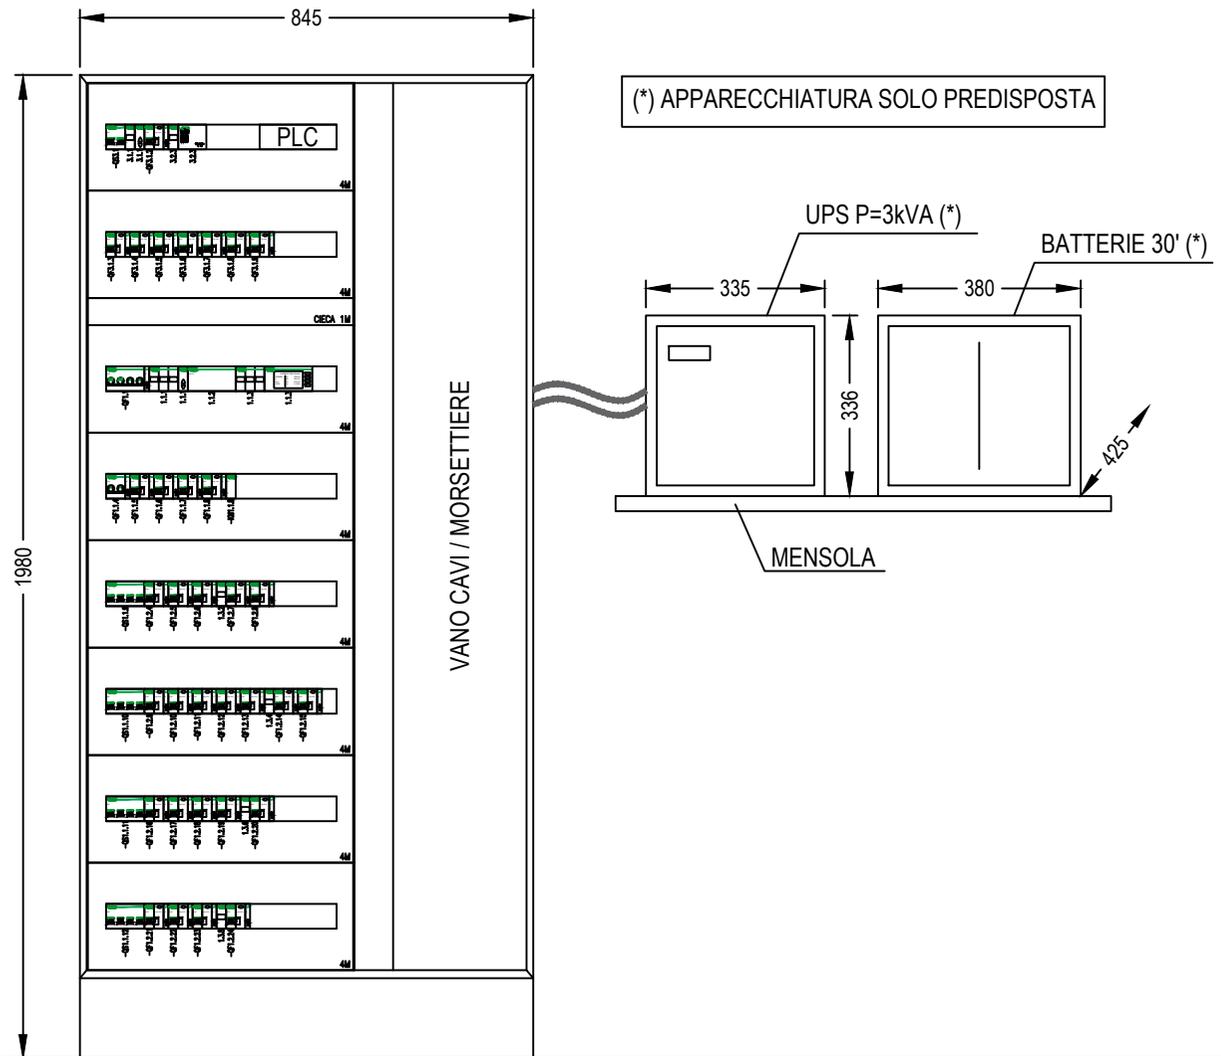

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA			CODIFICA				
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E 2 1 D	0 2 D	Z 2 D X	L F 0 2 0 0	0 0 4	D		

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
 OGGETTO
 VISTA FRONTE QUADRO

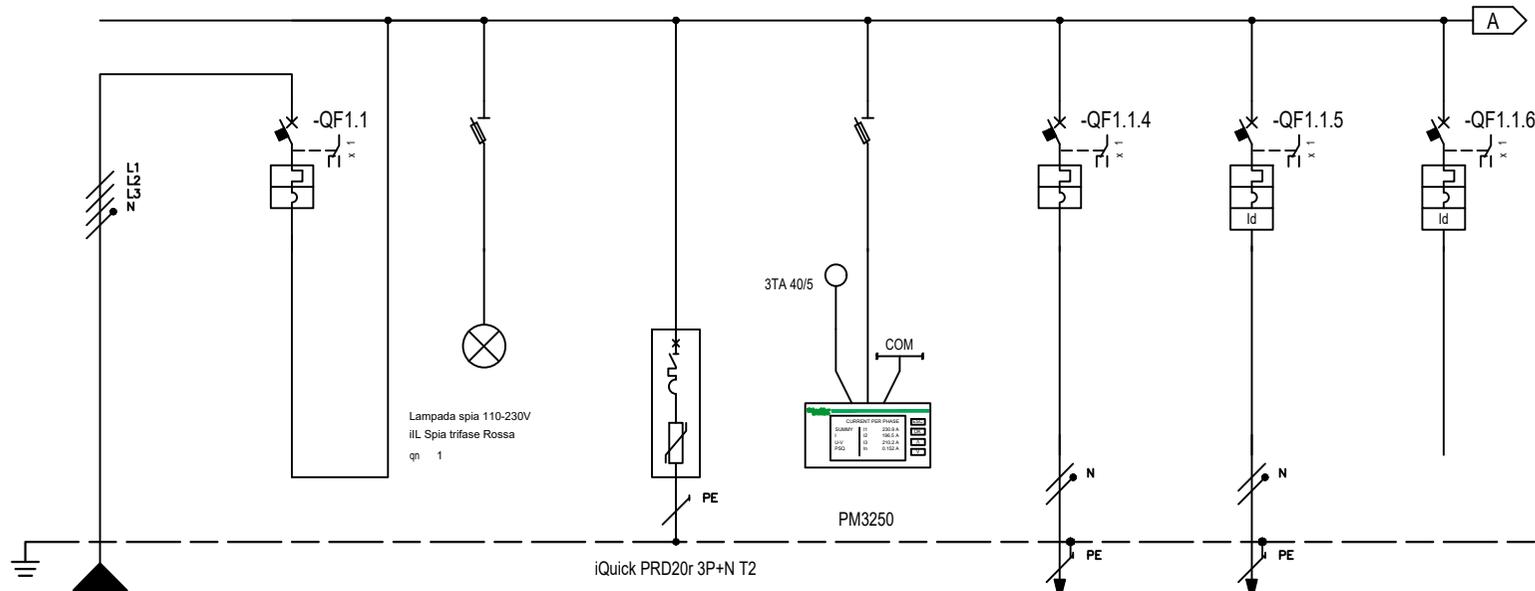


* Selettività
** Filiazione

NUMERAZIONE MORSETTI		DISTRIBUZIONE		L1L2L3NPE	1	2	L1L2L3NPE	3	L1L2L3NPE	4	L1L2L3NPE	5	L1NPE	6	L2NPE	7	L2NPE	
DESCRIZIONE CIRCUITO		Linea da Q_BT SSE			Interruttore Generale Sezione Normale	Spie rete Sezione Normale		SPD classe I+II		Strumento misura		UPS Capolinea Ingresso UPS		F1N Emettitori biglietti EB		Riserva		
TIPO APPARECCHIO		iC60 H			STI 3P+N Fus NFC (10,3x38)			STI 3P+N Fus NFC (10,3x38)			iC60 a			iC40 N			iC40 N	
INTERRUTTORE	lcu [kA] / lcn [A]	15									10			10			10	
	lcu - CEI EN 60947-2	N. POLI	In [A]		4P	40					2P	25		1P+N	16		1P+N	16
	lcn - CEI EN 60898-1	CURVA/SGANCIATORE			C						C			C			C	
		lr [A]	tr [s]		40						25			16			16	
		lsd [A]	tsd [s]		400						250			160			160	
	li [A]																	
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE												Vigi	A	Vigi	A	
	ldn [A]	tdn [ms]												0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]															
TERMICO	TIPO	lrth [A]																
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	61							EPR		11	EPR		61		
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		*	*	*						1x4		1x4	1x4	1x2,5	1x2,5	1x2,5	
	lb [A]	lz [A]									17,8		38,3	1,9	19,1			
FONDO LINEA	Un [V]	P [kW]	400	10,67							230		3,89	230	0,4			
	lcc min [kA]	lcc max [kA]									0,2		0,5	0,1	0,3			
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	*								2		1,8	20	2			
NOTE	FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3										FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3					

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA				
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev		
E	2	1	D	0	2	D	Z	2
				D	X		L	F
							0	2
							0	0
							0	4
							D	

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
OGGETTO
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

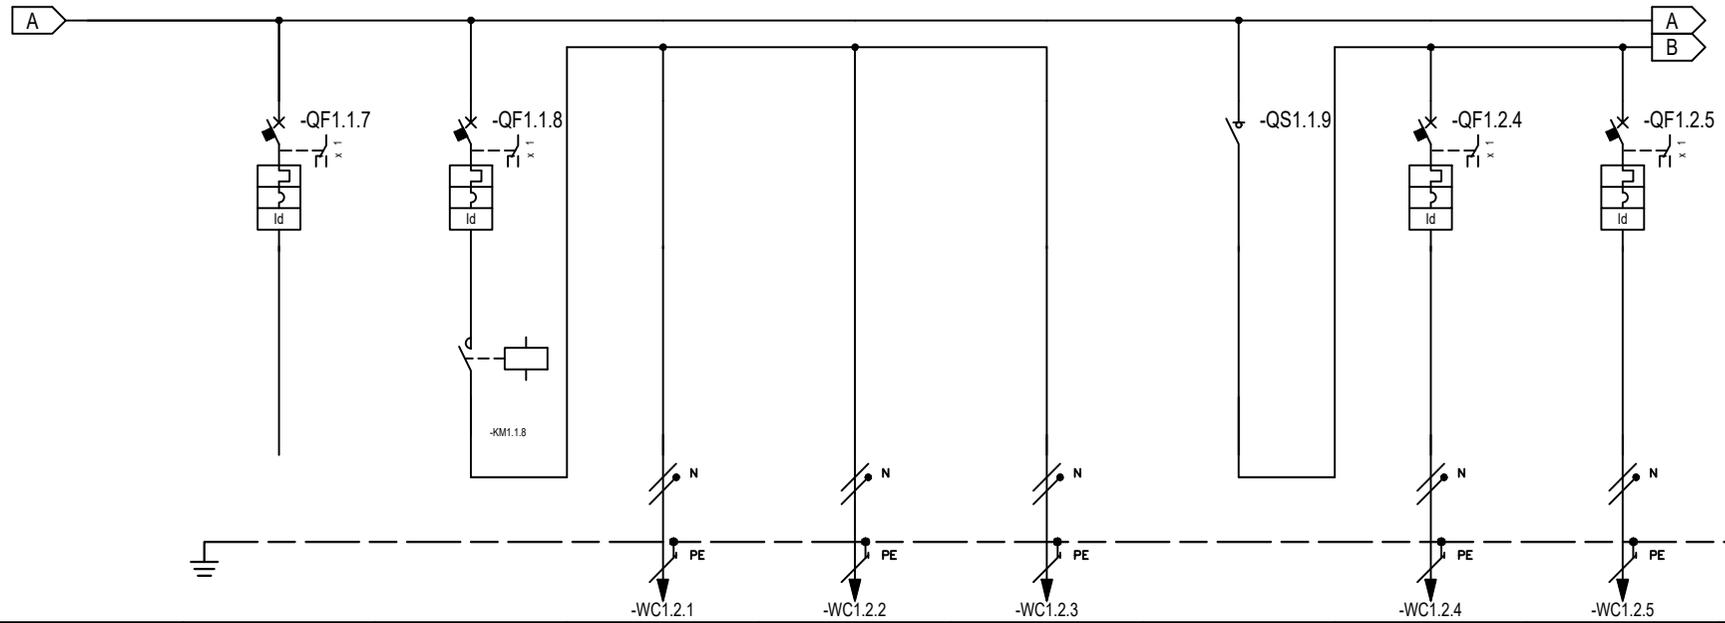

* Selettività
** Filiazione


NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	8	L3NPE	9	L2NPE	10	L2NPE	11	L2NPE	12	L2NPE	13	L1L2L3N	14	L3NPE	15	L2NPE				
DESCRIZIONE CIRCUITO		Riserva		Luce esterna zona tettoie (notturna)		L1N tettoia sinistra		L2N tettoia centrale		L3N tettoia destra		Generale manufatto locale controllori e quadri		F2N Impianto CDZ		F3N Prese fm servizio					
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		iC40 N								iSW		iC40 a		iC40 a					
INTERRUTTORE <small>Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1</small>	Icu [kA] / Icn [A]	10		10								4 / 40		6 / 16		6 / 16					
	N. POLI	1P+N		1P+N								4		1P+N		1P+N					
	CURVA/SGANCIATORE	C		C										C		C					
	Ir [A]	16		16										16		16					
	I _{sd} [A]	160		160										160		160					
li [A]																					
lg [A]																					
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		Vigi										Vigi		Vigi					
	CLASSE	A		A										A		A					
	I _{dn} [A]	0,03		Istantaneo		0,3		Istantaneo						0,3		Istantaneo					
CONTATTORE	TIPO			iCT Na		AC7a															
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]		230ca		2P		25											
TERMICO	TIPO			I _{rth} [A]																	
FUSIBILE	N. POLI			In [A]																	
ALTRE APP.	TIPO			MODELLO																	
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA				EPR		61		EPR		61		EPR		03A		EPR		03A	
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]					1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5		1x2,5	
	I _b [A]	I _z [A]				1		19,1		1		19,1		1		19,1		4,8		30	
	U _n [V]	P [kW]		0,6		230		0,2		230		0,2		230		0,2		230		1,2	
FONDO LINEA	I _{cc min} [kA]	I _{cc max} [kA]				0,1		0,3		0,1		0,3		0,1		0,3		0,2		0,4	
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]				20		1,8		20		1,8		30		1,9		10		2,1	
NOTE						FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3				FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3					

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E 2	1 D	0 2	D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4 D

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
OGGETTO
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

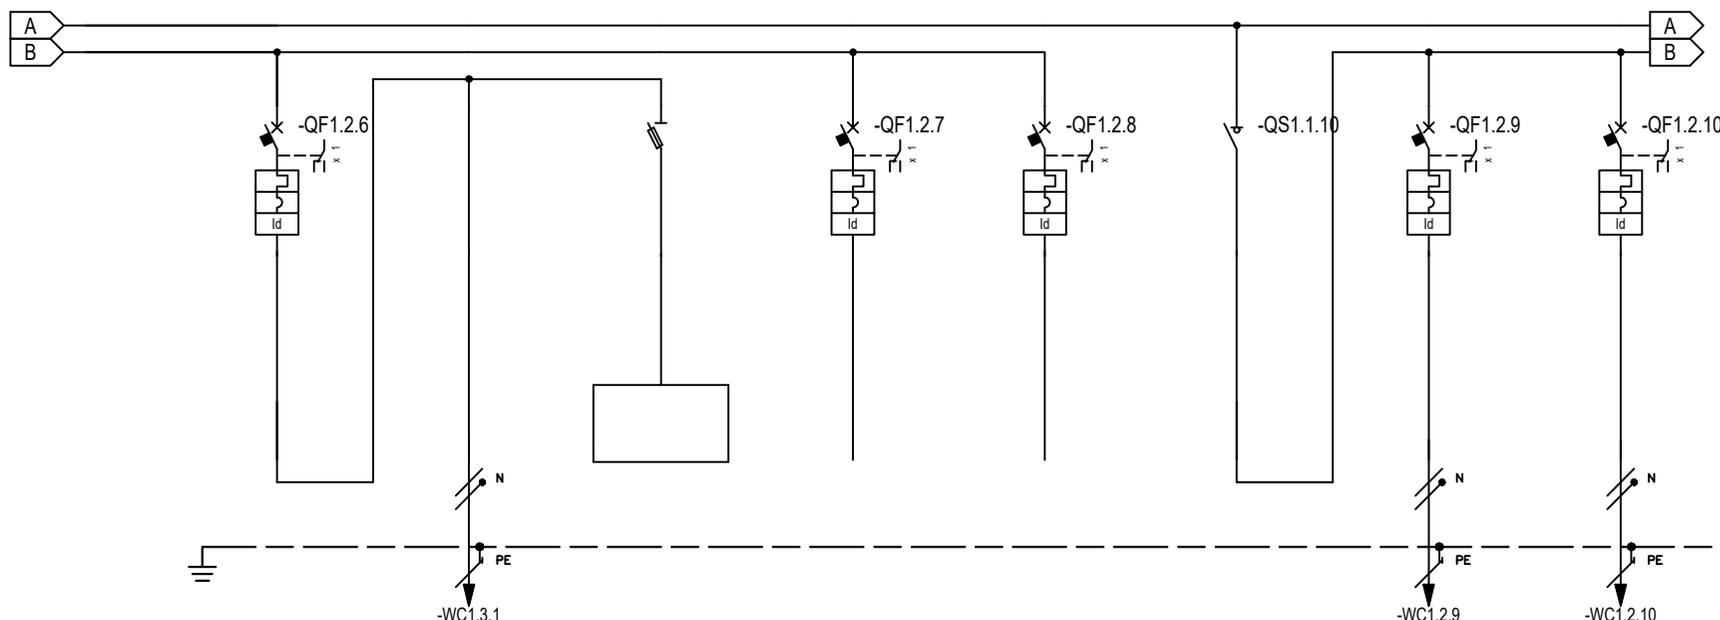

* Selettività
** Filiazione

NUMERAZIONE MORSETTI


NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	16	L1NPE	17	L1NPE	18	L1NPE	19	L2NPE	20	L2NPE	21	L1L2L3N	22	L3NPE	23	L2NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		Luce locale controllori		L4N Luce ordinaria		L4E Luce emergenza		Predisp. centralina antintrusione		Riserva		Generale manufatto servizi igienici pubblici		F4N Impianto CDZ locale tecnico		F5N Boiler bagni	
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N		iC40 N		iSW		iC40 N		iC40 N			
INTERRUTTORE <small>Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1</small>	Icu [kA] / Icn [A]	10						10		10		4 / 40		10		10	
	N. POLI	1P+N		10				1P+N		10		1P+N		16		1P+N	
	CURVA/SGANCIATORE	C						C		C				C		C	
	Ir [A]	10						10		16				16		16	
	I _{sd} [A]	100						100		160				160		160	
Ii [A]																	
Ig [A]																	
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		A				Vigi		A		Vigi		A		Vigi	
	CLASSE	Vigi		A				Vigi		A		Vigi		A		Vigi	
	I _{dn} [A]	0,3		Istantaneo				0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03	
CONTATTORE	TIPO																
TELERUTTORE	BOBINA [V]																
	N. POLI																
	I _n [A]																
TERMICO	TIPO																
	I _{rth} [A]																
FUSIBILE	N. POLI																
	I _n [A]																
ALTRE APP.	TIPO																
	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO			EPR		03A								EPR		61	
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]			1x1,5		1x1,5		1x1,5						1x2,5		1x2,5	
	I _b [A]			1		17,6								4,8		19,1	
	I _z [A]													5,8		19,1	
	Un [V]	0,2		230		0,2								230		1,2	
	P [kW]													0,1		0,3	
FONDO LINEA	I _{cc min} [kA]			0,2		0,4								0,1		0,3	
	LUNGHEZZA [m]			5		1,7								30		2,9	
	dV TOTALE [%]																
NOTE			FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3										FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E	2	1	D	0	2	D	Z
Z	2	D	X	L	F	0	2
0	0	4	D	0	0	4	D

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
OGGETTO
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

FOGLIO SEQUE
09 10
TOTALE FOGLI
18

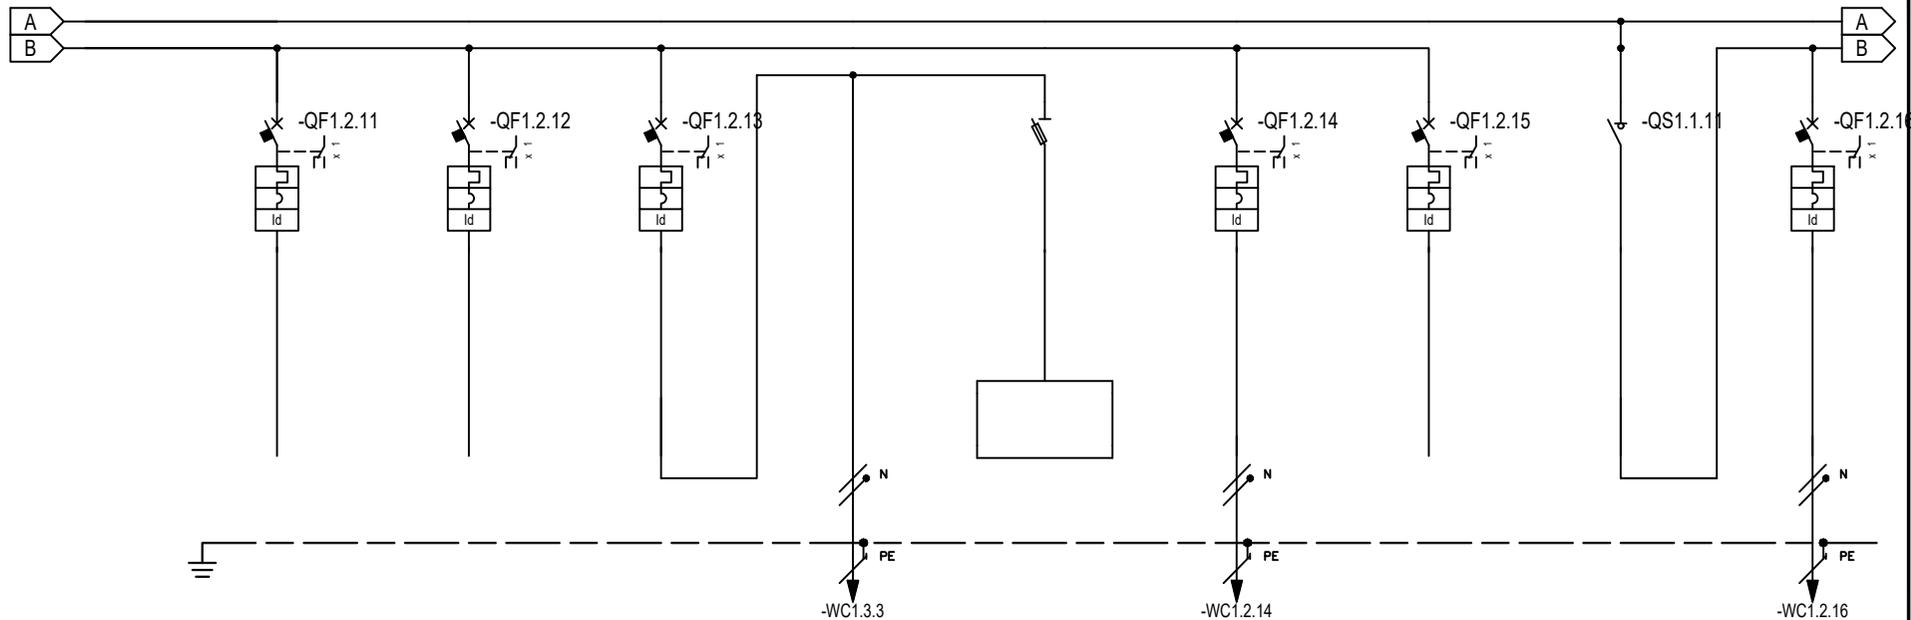

* Selettività
** Filiazione


NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	24	L3NPE	25	L1NPE	26	L3NPE	27	L3NPE	28	L3NPE	29	L1NPE	30	L2NPE	31	L1L2L3N	32	L3NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		Predisposizione asciugamani bagni		Riserva		Luce bagni e locale tecnico		L5N Luce ordinaria (comando da rivel. locale)		L5E Luce emergenza		L5C Chiamata bagno disabili		Riserva		Generale manufatto locale autisti		F6N Impianto CDZ locale autisti	
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		iC40 N		iC40 N		L5N		STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N		iC40 N		iSW		iC40 N	
INTERRUTTORE Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	Icu [kA] / Icn [A]	10		10		10						10		10		4		10	
	N. POLI	1P+N		1P+N		1P+N						1P+N		1P+N		4		1P+N	
	CURVA/SGANCIATORE	C		C		C						C		C				C	
	Ir [A]	16		16		10						10		16				20	
	I _{sd} [A]	160		160		100						100		160				200	
Ii [A]																			
Ig [A]																			
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		AC		Vigi		AC		Vigi		AC		Vigi		AC		Vigi	
	I _{dn} [A]	0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,3		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,3	
CONTATTORE	TIPO																		
TELERUTTORE	BOBINA [V]																		
TERMICO	TIPO																		
FUSIBILE	N. POLI																		
ALTRE APP.	TIPO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO							EPR		61		EPR		61				EPR	
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]							1x1,5		1x1,5		1x1,5				1x4		1x4	
	I _b [A]							2,4		14,6		0,5		14,6				12,1	
	Un [V]					0,5		230		0,5		230		0,1				230	
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]							0,1		0,2		0,1		0,2				0,2	
	LUNGHEZZA [m]							30		2,5		30		1,9				20	
	dV TOTALE [%]																		
NOTE									FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3								FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E	2	1	D	0	2	D	Z
Z	2	D	X	L	F	0	2
0	0	4	D	0	0	4	D

QUADRO	FOGLIO	SEGUE
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	10	11
OGGETTO	TOTALE FOGLI	
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA	18	

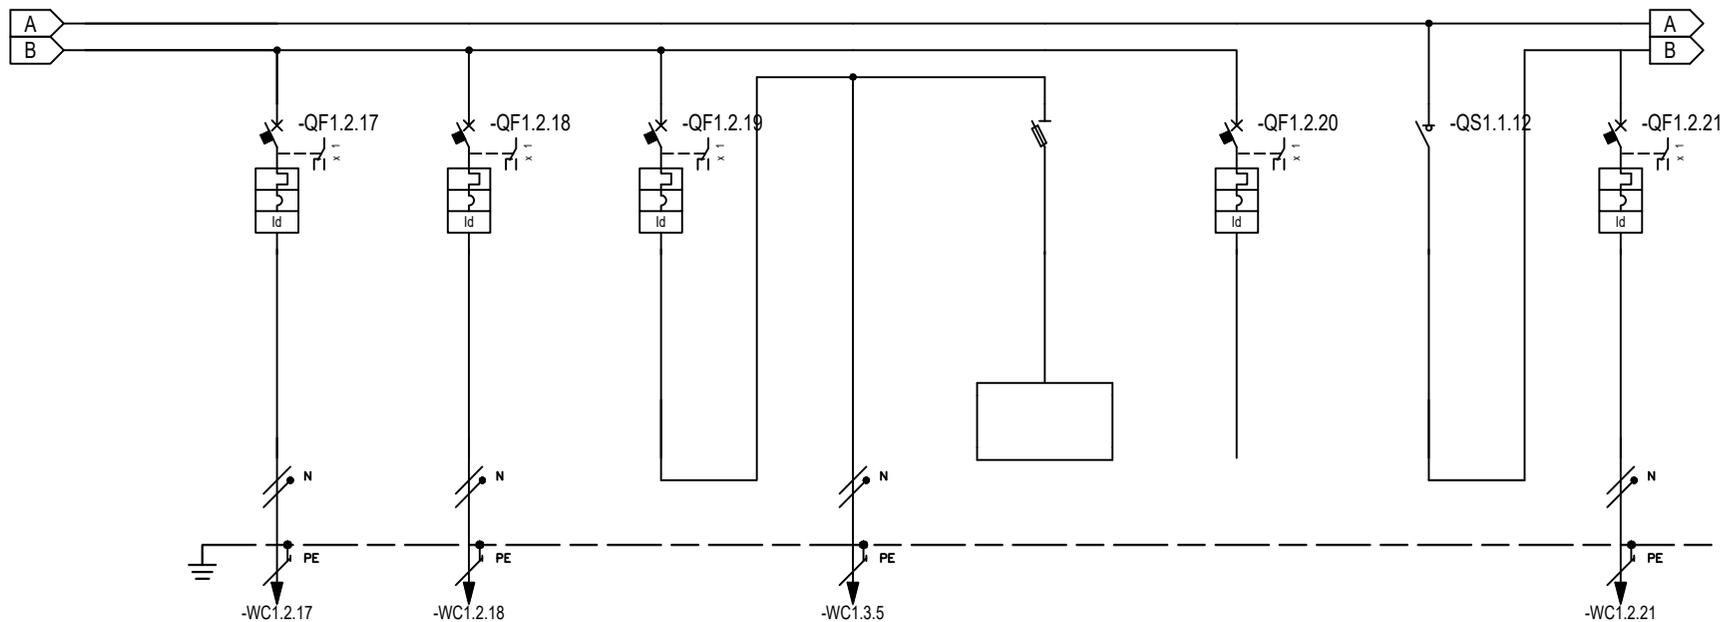

* Selettività
** Filiazione


NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	33	L1NPE	34	L2NPE	35	L2NPE	36	L2NPE	37	L2NPE	38	L2NPE	39	L1L2L3N	40	L2NPE		
DESCRIZIONE CIRCUITO		F7N Prese fm servizio linea 1		F8N Prese fm servizio linea 2		Luce autisti		L6N Luce ordinaria		L6E Luce emergenza		Riserva		Generale manufatto servizi igienici autisti		F9N Boiler bagni			
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		iC40 N		iC40 N		L6N		STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N		iSW		iC40 a			
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]	10		10		10		10		10		10		4		6			
	Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]	N. POLI	In [A]		
CURVA/SGANCIATORE		C		C		C		C		C		C		C		C			
Ir [A]		16		16		10		10		16		16		16		16			
I _{sd} [A]		160		160		100		100		160		160		160		160			
Ii [A]																			
I _g [A]																			
tg [s]																			
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		A		Vigi		AC		Vigi		AC		Vigi		AC			
	I _{dn} [A]	0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,3		Istantaneo		0,03		Istantaneo			
CONSTATTORE		TIPO		CLASSE		TIPO		CLASSE		TIPO		CLASSE		TIPO		CLASSE			
TELERUTTORE		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]		BOBINA [V]		N. POLI		In [A]	
TERMICO		TIPO		I _{rth} [A]		TIPO		I _{rth} [A]		TIPO		I _{rth} [A]		TIPO		I _{rth} [A]			
FUSIBILE		N. POLI		In [A]		N. POLI		In [A]		N. POLI		In [A]		N. POLI		In [A]			
ALTRE APP.		TIPO		MODELLO		TIPO		MODELLO		TIPO		MODELLO		TIPO		MODELLO			
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	EPR		61		EPR		61		EPR		61		EPR		61			
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5	1x1,5			
	I _b [A]	I _z [A]	7,7	19,1	7,7	19,1	7,7	19,1	7,7	19,1	2,4	14,6	2,4	14,6	2,4	14,6			
FONDO LINEA	U _n [V]	P [kW]	230	1,5	230	1,5	230	1,5	230	0,5	230	0,5	230	0,5	230	1,2			
	I _{cc min} [kA]	I _{cc max} [kA]	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,3			
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	20	2,7	20	2,7	20	2,7	20	2,3	20	2,3	20	2,3	30	2,9			
NOTE		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3			

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E	2	1	D	0	2	D	Z
Z	2	D	X	L	F	0	2
0	0	4	D	0	0	4	D

QUADRO	FOGLIO	SEGUE
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	11	12
OGGETTO	TOTALE FOGLI	
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA	18	

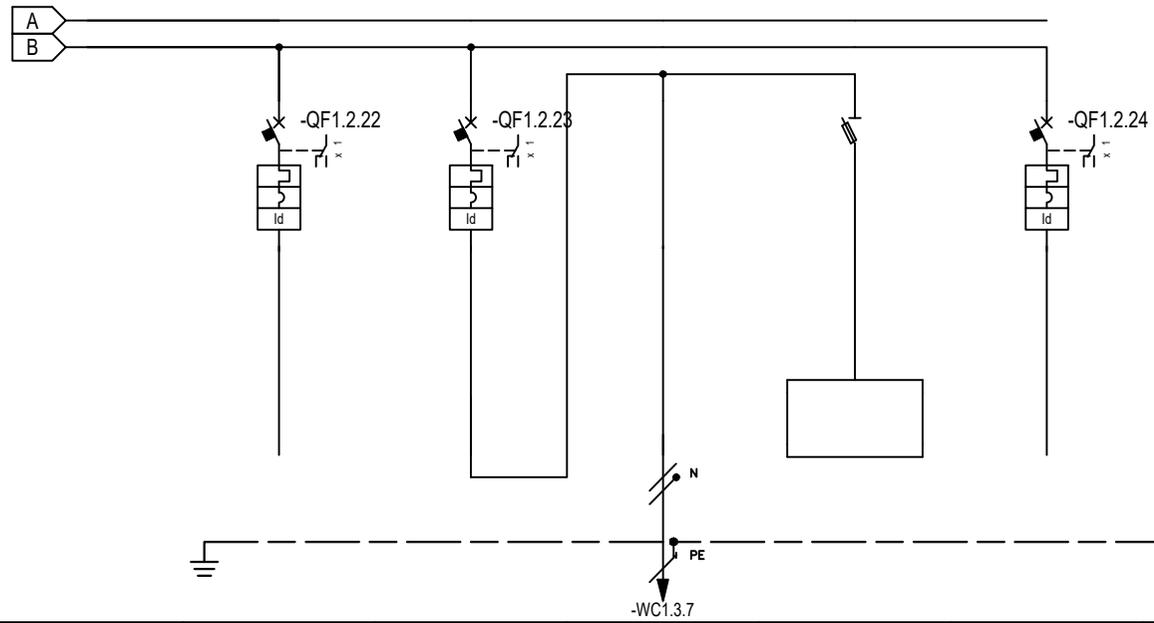

* Selettività
** Filiazione

NUMERAZIONE MORSETTI


NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	41	L1NPE	42	L1NPE	43	L1NPE	44	L1NPE	45	L2NPE							
DESCRIZIONE CIRCUITO		Riserva		Luce bagni		L7N Luce ordinaria (comando da rivel. locale)		L7E Luce emergenza		Riserva								
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		iC40 N				STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N								
INTERRUTTORE <small>Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1</small>	Icu [kA] / Icn [A]	10		10						10								
	N. POLI	1P+N		1P+N						1P+N								
	CURVA/SGANCIATORE	C		C						C								
	Ir [A]	16		10						16								
	I _{sd} [A]	160		100						160								
Ii [A]																		
Ig [A]																		
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		AC		Vigi		A		Vigi		AC						
	I _{dn} [A]	0,03		Istantaneo		0,3		Istantaneo		0,03		Istantaneo						
CONTATTORE	TIPO																	
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI		In [A]														
TERMICO	TIPO	I _{rth} [A]																
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA				EPR		61										
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]					1x1,5		1x1,5		1x1,5								
	I _b [A]	I _z [A]				2,4		14,6										
	U _n [V]	P [kW]		0,5		230		0,5										
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]	I _{cc} max [kA]				0,1		0,2										
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]				30		2,5										
NOTE							FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3											

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)


COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E 2	1 D	0 2	D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4 D

CONFIGURAZIONE CON
RETE SINGOLA

MODELLO	Easy-UPS SRVS tower
POTENZA NOMINALE An [kVA]	3
POTENZA NOMINALE Pn [kW]	2,4
TIPOLOGIA BATTERIE	Pb ermetico
AUTONOMIA BATTERIE [min]	33
THDI [%]	3
TIPO DI TECNOLOGIA	on-line
TENSIONE INGRESSO [V]	230
TENSIONE USCITA [V]	230
RENDIMENTO	0,88
RENDIMENTO ECOversion	N/A
Scheda di rete	Si
Scheda contatti	Si

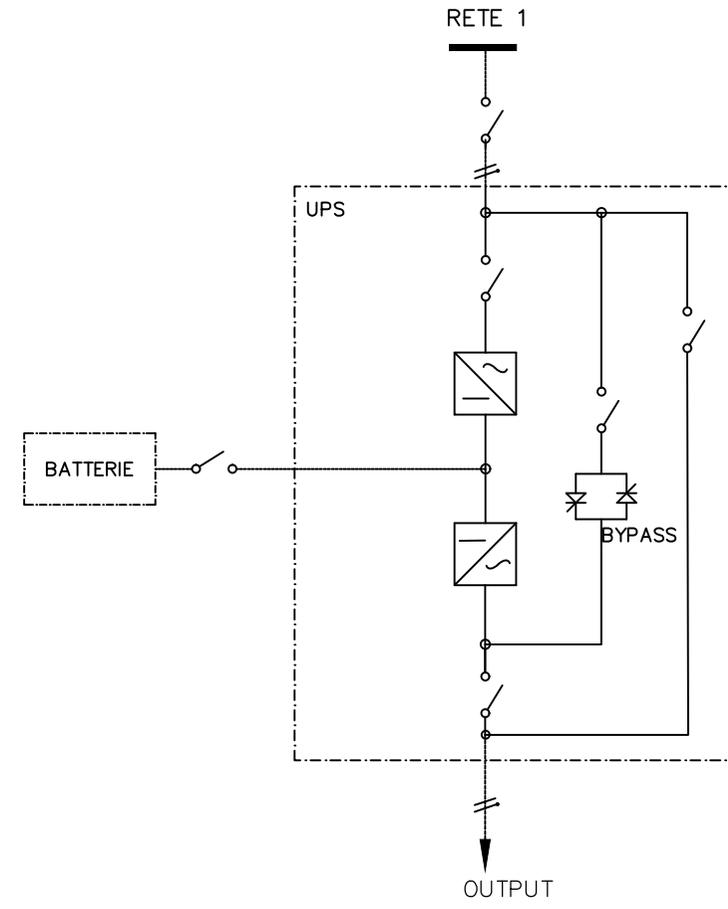

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

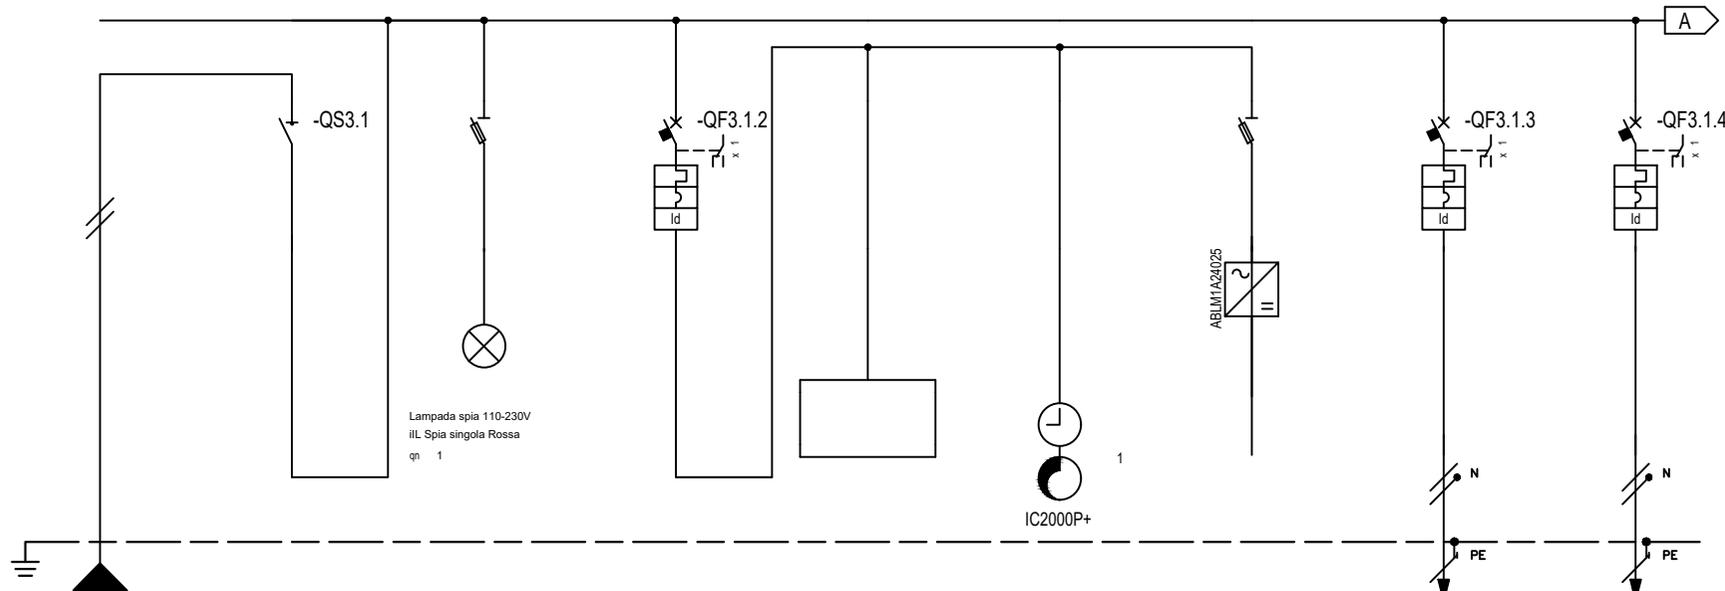

* Selettività
** Filiazione


NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	L1NPE	1	L1N	2	L1NPE	3	L1NPE	4	L1NPE	5	L1NPE	6	L1NPE	7	L1NPE	8	L1NPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		Linea da UPS Capolinea	Interruttore Generale Sezione Continuità		Spia rete Sezione Continuità		Auxiliari 230V/24V		Preso 2P+T UNEL		Auxiliari 230Vac		PLC/Auxiliari 24Vcc		F1CA Touch screen pensilina		F2CA PMV1 palina di coda	
TIPO APPARECCHIO			iSW		STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N						STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)		iC40 N		iC40 N	
INTERRUTTORE	Icu [kA] / Icn [A]						10								10		10	
Icu - CEI EN 60947-2	N. POLI		4	40			1P+N	10						1P+N	10	1P+N	10	
Icn - CEI EN 60898-1	CURVA/SGANCIATORE						C							C		C		
	Ir [A]						10							10		10		
	Istd [A]						100							100		100		
	Ii [A]																	
	Ig [A]																	
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE					Vigi	A						Vigi	A	Vigi	A	
	Ildn [A]	tdn [ms]					0,03	Istantaneo						0,03	Istantaneo	0,03	Istantaneo	
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI																
TERMICO	TIPO	Irth [A]																
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	11											EPR	61	EPR	61
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x4	1x4	1x4										1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5
	Ib [A]	Iz [A]	9,8	38,3											1,4	19,1	1,9	23,9
	Un [V]	P [kW]	230			2								230	0,3	230	0,4	
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]	0,2	0,5										0,1	0,2	0,1	0,2	
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	2	2										40	2,4	40	2,6	
NOTE			FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3												FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG160R16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3	

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA				
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev		
E 2	1 D	0 2	D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4	D

QUADRO	FOGLIO	SEGUE
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	14	15
OGGETTO	TOTALE FOGLI	
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA	18	

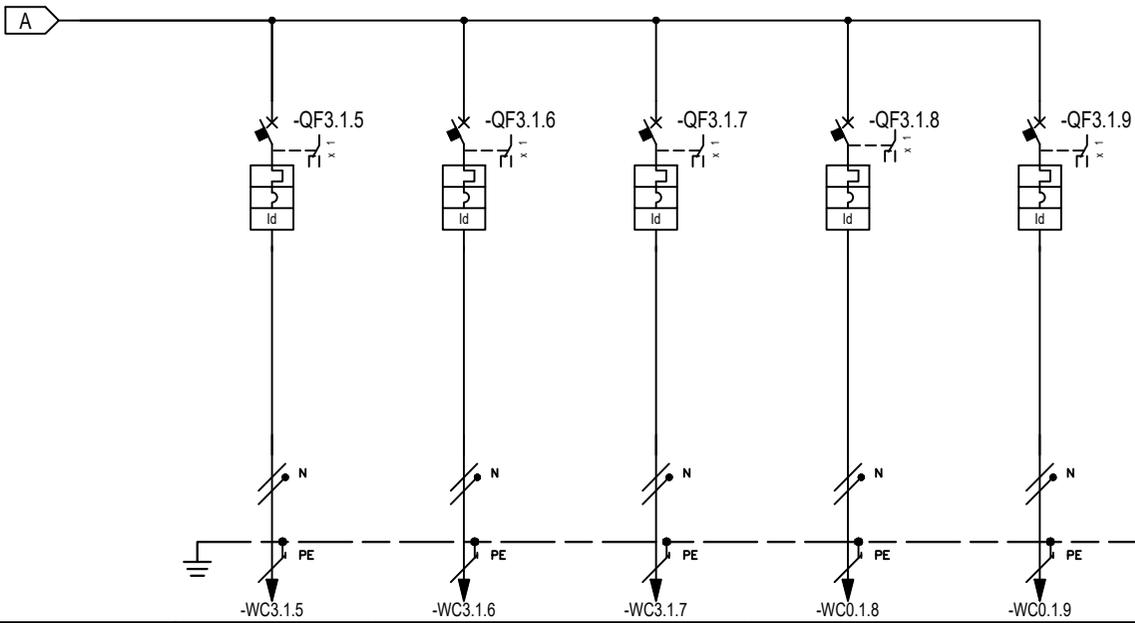

* Selettività
** Filiazione

NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	9	L1NPE	10	L1NPE	11	L1NPE	12	L1NPE	13	L1NPE								
DESCRIZIONE CIRCUITO		F3CA PMV2 palina di coda		F4CA Varco ZTL (ove previsto)		F5CA Armadio rack e PC concentratore		Totem Pubblicitario 1		Totem Pubblicitario 2 (ove previsto)									
TIPO APPARECCHIO		iC40 N		iC40 N		iC40 N		iC40 a		iC40 a									
INTERRUTTORE <small>Icu - CEI EN 60947-2 Icn - CEI EN 60898-1</small>	Icu [kA] / Icn [A]	10		10		10		6		6									
	N. POLI	1P+N		1P+N		1P+N		1P+N		1P+N									
	CURVA/SGANCIATORE	C		C		C		C		C									
	Ir [A]	10		16		16		16		16									
	I _{sd} [A]	100		160		160		160		160									
Ii [A]																			
Ig [A]																			
DIFFERENZIALE	TIPO	Vigi		Vigi		Vigi		Vigi		Vigi									
	CLASSE	A		A		A		A		A									
	I _{dn} [A]	0,03		Istantaneo		0,03		Istantaneo		0,03									
CONTATTORE	TIPO																		
TELERUTTORE	BOBINA [V]																		
	N. POLI																		
	I _n [A]																		
TERMICO	TIPO																		
	I _{rth} [A]																		
FUSIBILE	N. POLI																		
ALTRE APP.	TIPO																		
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	EPR		61		EPR		61		EPR		03A		EPR		61			
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5	1x2,5		
	I _b [A]	1,9		23,9		1,9		23,9		2,6		21		2,6		23,9			
	I _z [A]																		
	Un [V]	230		0,4		230		0,4		230		0,5		230		0,5			
FONDO LINEA	I _{cc} min [kA]	0,1		0,2		0,1		0,2		0,2		0,4		0,2		0,4			
	I _{cc} max [kA]																		
	LUNGHEZZA [m]	50		2,7		50		2,7		5		2,1		20		3			
	dV TOTALE [%]																		
NOTE		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3		FG16OR16-0,6/1 kV Cca-s3,d1,a3							



PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FIOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA			
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev	
E	2	1	D	0	2	D	Z
Z	2	D	X	L	F	0	2
0	0	4	D				

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
OGGETTO
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

FOGLIO	SEQUE
15	16
TOTALE FOGLI	
18	


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

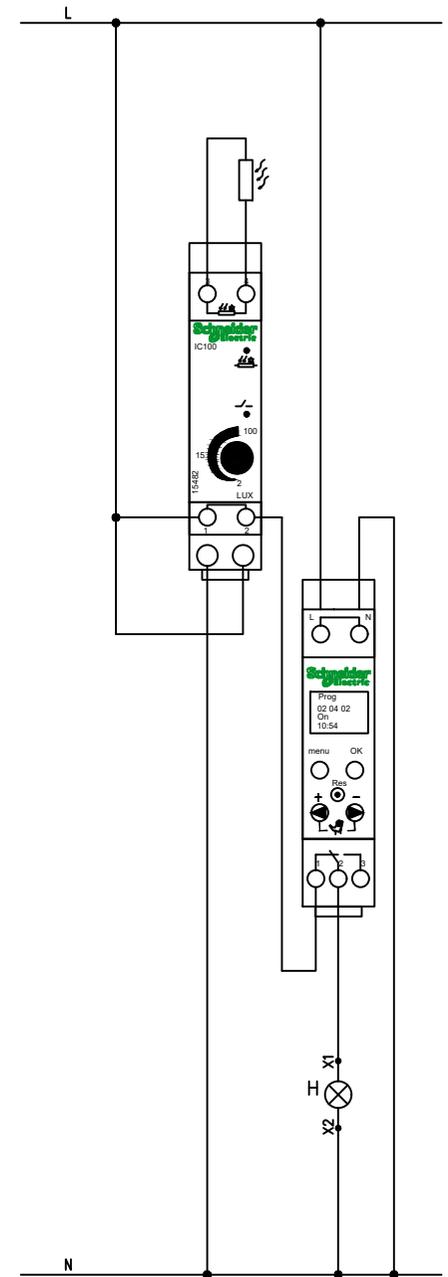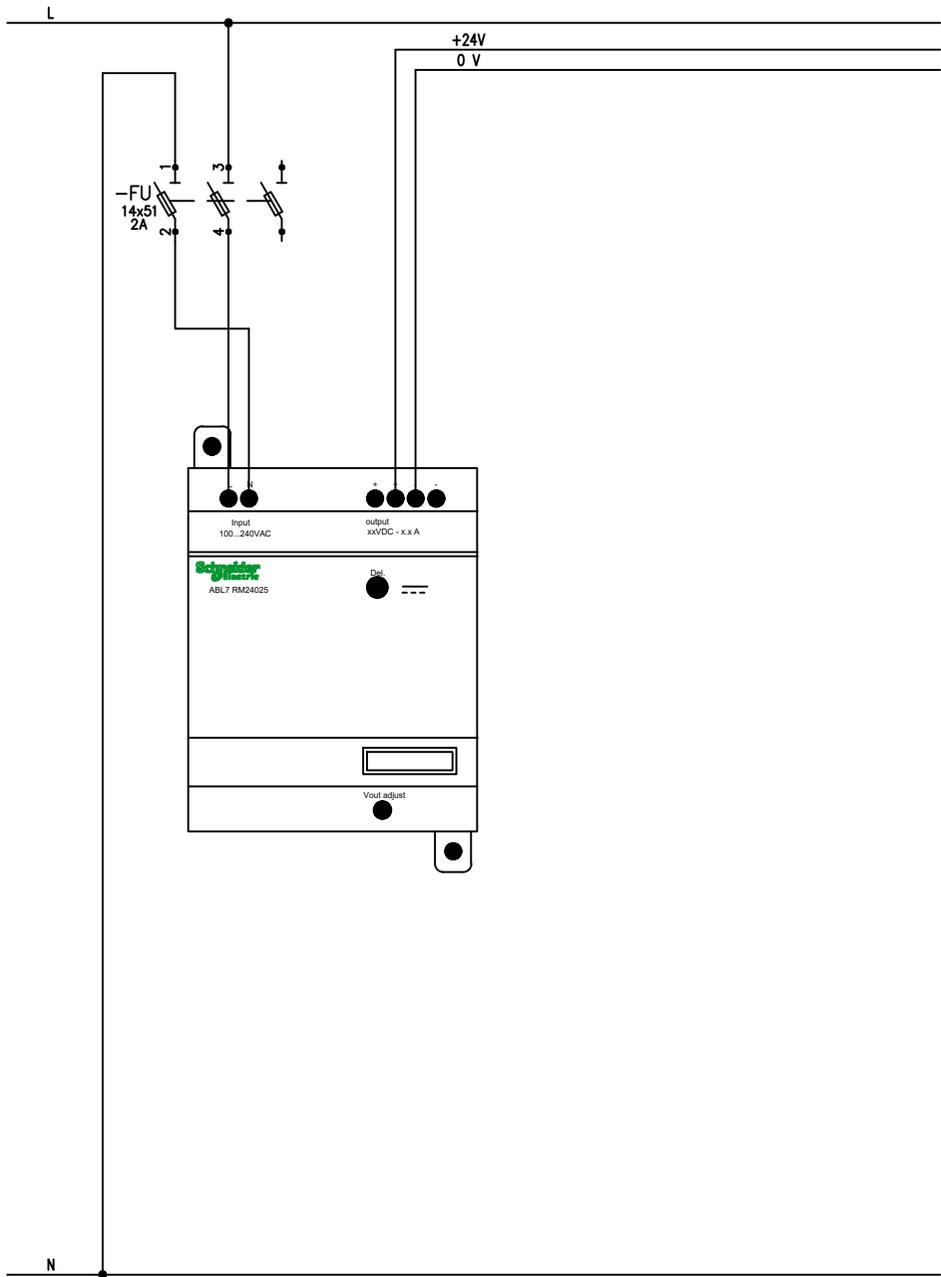

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA				CODIFICA																
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina		progress	rev													
E	2	1	D	0	2	D	Z	2	D	X	L	F	0	2	0	0	0	0	4	D

QUADRO
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL
OGGETTO
SCHEMA MULTIFILARE FUNZIONALE

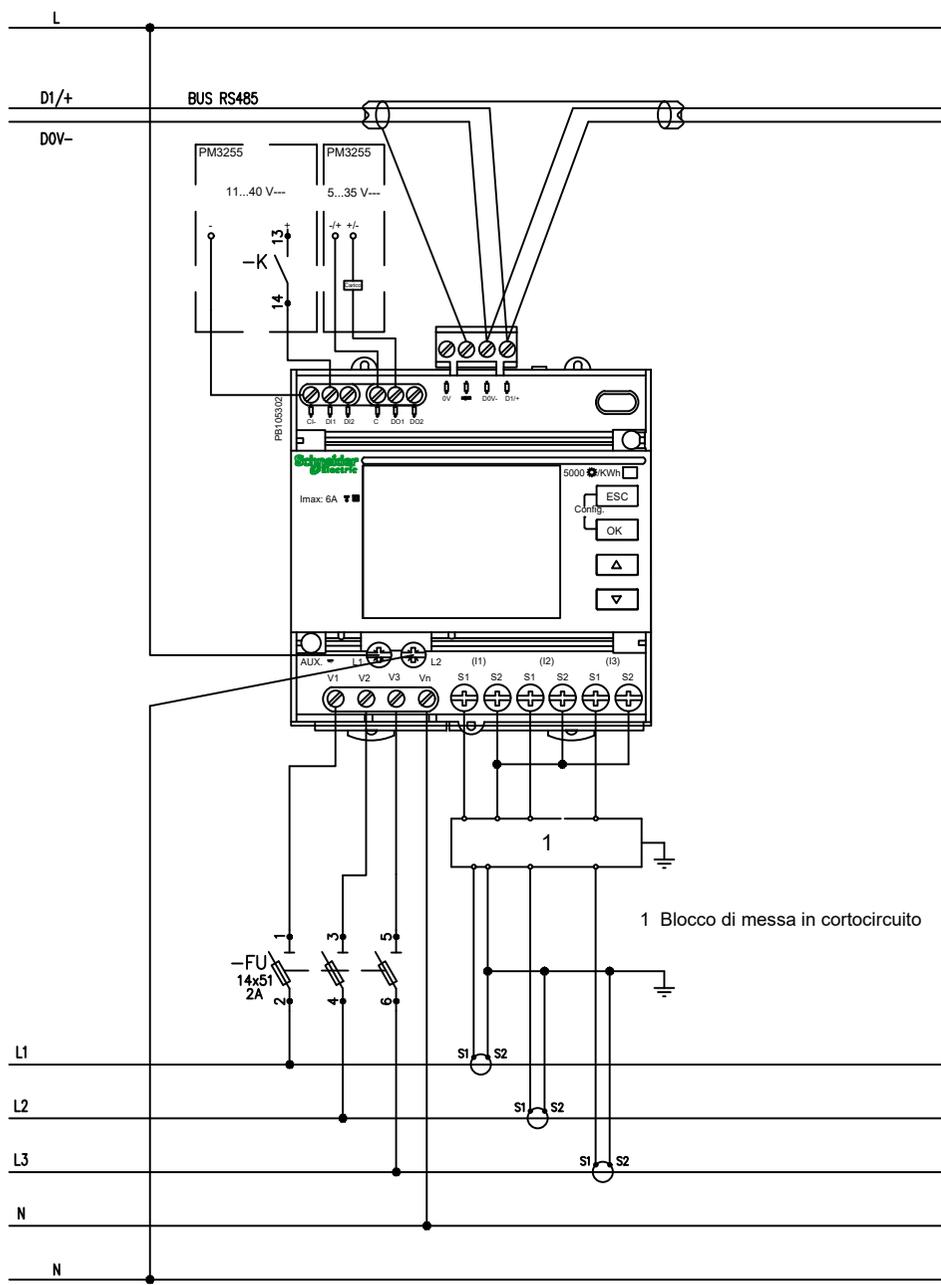

Multimetro Digitale Serie PM32xx

Multimetro digitale con misura di I, V, E, P e Q, f, THD su corrente e tensione e PF.

Adatto per circuiti monofase e trifase (con o senza neutro) e garantisce la misura di energia attiva, sia prodotta che consumata, con precisione in classe 0.5S in conformità alla norma CEI EN 62053-22 e CEI EN 61557-12 PMD/Sx/K55/0.5.

Caratteristiche tecniche:

- Dotato di uscita Modbus RS485,
- 2 ingressi digitali,
- 2 uscite digitali programmabili.
- Dispositivo multitariffa, dotato di memoria interna.
- Tensione di alimentazione da 100/173 a 277/480 V CA con frequenza da 45 a 65 Hz; da 100 a 300 V CC.
- n. 3 TA XXX/5A

PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (RETE FILOVIARIA E STRUTTURE CONNESSE)

COMMESSA			CODIFICA					
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev		
E 2	1 D	0 2	D	Z 2	D X	L F 0 2 0 0	0 0 4	D

QUADRO	FOGLIO	SEGUE
QUADRO ELETTRICO CAPOLINEA TIPO - QBT-CL	17	18
OGGETTO	TOTALE FOGLI	
SCHEMA MULTIFILARE FUNZIONALE	18	

PLC MODULARE INTERNO PER ACQUISIZIONE
SEGNALI I/O



- CARATTERISTICHE PLC :**
- Alimentazione 24Vdc
 - N.30 ingressi digitali
 - N.10 uscite a relè
 - Orologio interno
 - Modulo di comunicazione ethernet

COLLEGAMENTO DI RETE
CON LO SWITCH (APPARATI TLC)

COMMESSA			CODIFICA																	
lotto	fase	ente	tipo doc.	opera disciplina	progress	rev														
E	2	1	D	0	2	D	Z	2	D	X	L	F	0	2	0	0	0	0	4	D