PIANTA PIANO TERRA
COPERTURA DEL LOCALE
scala 1:100

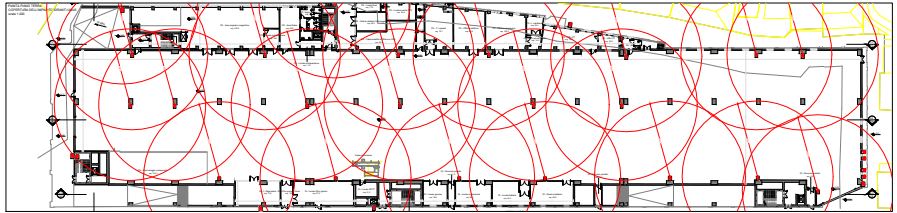

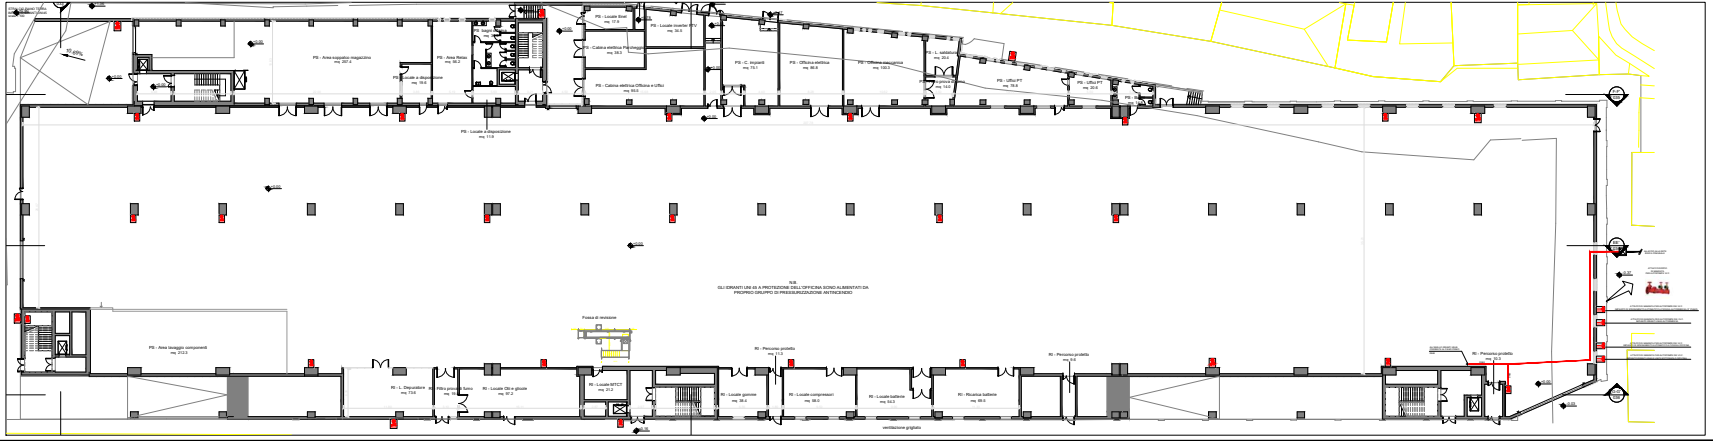

LEGENDA PIANO ANTINCENDIO	
	ESTINTORE A POLVERE 34A 233B
	ESTINTORE A POLVERE 34A 233B CARRELLATO
	ESTINTORE A POLVERE 34A 233B CARRELLATO CON ALLARME DA PARTE DI TERZI
	ESTINTORE A ANIDRIDE CARBONICA 5 kg
	ESTINTORE A ANIDRIDE CARBONICA 5 kg CARRELLATO
	ESTINTORE A ANIDRIDE CARBONICA 5 kg CARRELLATO CON ALLARME DA PARTE DI TERZI
	IDRANTE UNI 45 A PROTEZIONE DELL'OFFICINA - Vedi
	IDRANTE UNI 45 A PROTEZIONE DELL'OFFICINA - Vedi CON ALLARME DA PARTE DI TERZI

NOTE

NOTA ALL'ATTRAVERSAMENTO STRUTTURE PERIMETRALI DA PARTE DI TERZI

NELL'ATTRAVERSAMENTO DELLE STRUTTURE REVISIONATE PARTE DI TERZI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE LE SEGUENTI PROVE: PROVA DI TENUTA SUGNANDO FUMO VALVOLA ALMENO VERTICALE IN MODO PARI A PARTE DI TUNNEL COMP. COLLAR, CURVONE, PANNELLI, MALTE, SCHIUME, SIGILLANTI, ETC. PROVA DI TENUTA ALL'ACQUA ALMENO 1 BAR PER 24 ORE, LIVELLO ACCEPTANCE DI ATTRAVERSAMENTO DI PARTE DI TERZI DA PARTE DI TERZI ALLA PROVA.
TUTTI VASCONNALI DEVONO ESSERE CERTIFICATI E SOCKATI DA TAMPONATO DA PARTE AL FUOCO CHE NEGANO LA RESISTENZA DI PROVA

NOTA DELLA ALTEZZA DI ESERCIZIO

LA PARTE LUNGA PERCORRIBILE DEVONO SUPERARE SEMPRE MAGGIO DI MANCO 4200 MM OPTIMALE.
LA PARTE LUNGA PERCORRIBILE DEVE ESSERE DI MANCO 4 METRI DI ALTEZZA DI ESERCIZIO DA PARTE DI TERZI DA PARTE DI TERZI DA PARTE DI TERZI